



Т. Андреева И.Ф.
№ 187780
15.12.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

18862, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д.51, тел (812) 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

18862, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» 8(812)579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Волховская, д.17,
тел./факс 8 (813-65) 20-660

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2-23-77-132/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению культуры
"Важинское клубное объединение"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

исполнение решения о проведении выездной проверки от 30.11.2021 № 2-23-77-132

с «09» декабря 2021 года, 14 час.00мин. по «15» декабря 2021 года, 13
час. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подпо-
рожского района капитаном внутренней службы Андреевой Ириной Федоровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по адресу: Ленинградская область, Подпорожский р-н, п. Ва-
жинское, д.2в

(контрольное (надзорное) мероприятие)

присутствовал представитель контролируемого лица директор МБУК «Ва-
жинское клубное объединение» Саватьева Т.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Не выполнена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и другое), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Пункт 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (далее – ППР) (ред. от 31.12.2020)	10.10.2022	
Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (произведена проверка одного пожарного крана).	Пункты 55, 59 ППР	10.10.2022	
Не размещены пожарные рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах.	Пункт 57 ППР	10.10.2022	
Допускается размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования и других предметов в коридоре.	Подпункт "б" пункта 36 ППР	10.10.2022	
в коридоре между выходом на эрдак и кабинетами на путях	пункт 23 ПП, п.6-16 СНиП 21-01-97	10.10.2022	

эвакуации установлена сгораемая перегородка, не соответствующая степени огнестойкости здания.		
На путях эвакуации допускаются применение материалов с более высокой пожарной опасностью Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен,	п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.10.2022
Не установлены противопожарные двери в помещениях кладовых.	п5.14*, т.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.10.2022

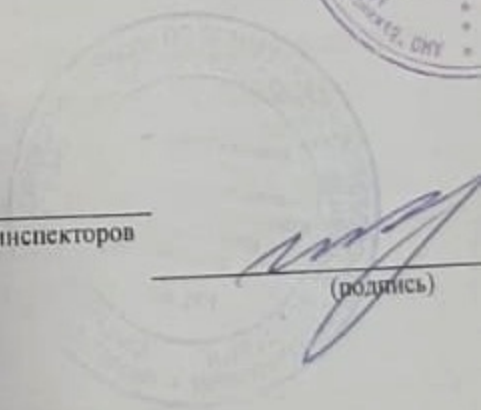
Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых объектов, в которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного контроля (надзора) порядке.

директора ИРБУК «Воткинское КО»
Кирса Надежда Черевая
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Подпорожского района,
капитан внутренней службы Андреева И.Ф.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов государственного пожарного надзора)


 (подпись)